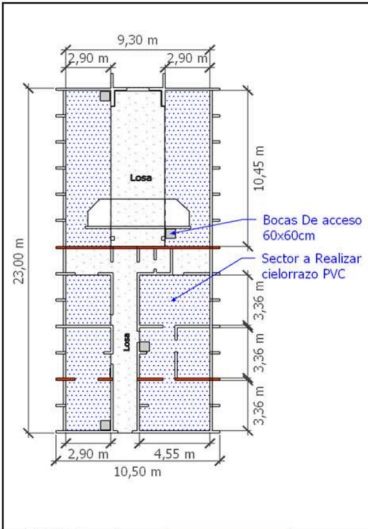


# ANEXO CONVOCATORIA

## 298/2024

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Cielorraso será de Listones de PVC blanco machimbrados, con aislación térmica acorde a las normas de seguridad (No fibra de vidrio).</li> <li>La aislación térmica será con espuma aluminizada de 10mm como mínimo.</li> <li>El cielorraso se instalará a la altura de entre los 3 mts. y 3,20 mts. del nivel de piso existente y según el sector lo permita.</li> <li>Se preverán la instalación de cuatro (4) bocas de acceso de 60cm x 60cm, en los lugares indicados en el plano o según la indicación de la dirección de la obra, de otro lugar mas conveniente.</li> <li>También se deberán realizar las perforaciones de las bocas de electricidad de cada sector, según la instalación existente lo requiera.</li> <li>La ejecución de la Instalación del cielorraso tendrá un plazo de 15 días hábiles, contando a partir del momento de ingreso del personal contratado con el equipo y herramientas para la ejecución.</li> <li>La Superficie del Edificio es de 242 M2, de la cual cuenta una superficie de losa de 70 m2, siendo la superficie real a ejecutar el nuevo cielorraso de 172 m2. ( Ver Plano Adjunto).</li> <li>La empresa deberá visitar el lugar a fin de realizar las mediciones antes de cotizar.</li> </ul>	 <p>MEZA Mano R. E:caja. P:caja. Planta Gral. Para Edificio      Proyecto: F.C.V. Facultad de Cs. Veterinarias Cielorraso H. Schiffo</p>